


**OZNACZENIA**  
 Ps - puszka przyłączeniowa  
 Kb1 - kabel 2x4mm  
 Pwr - połączenie wyrównawcze kabel 2x4mm



**INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU Z DWOMA  
 ZBIORNIKAMI PODZIEMNYMI 4850 L I WEWNĘTRZNA  
 INSTALACJA GAZOWA DLA BUDYNKU INTERNATU**

RYSUNEK	SCHEMAT OCHRONY KATODOWEJ
INWESTOR	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej, Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny
ADRES INWESTYCJI	msc. Zduńska Dąbrowa , gm. Zduny dz. nr ewid. 38/6, 38/7
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Bachura upr. nr: LOD/1884/PWOS/12
SPRAWDZAJACY	mgr inż. Artur Lipski upr. nr: LOD/3345/PWOS/17

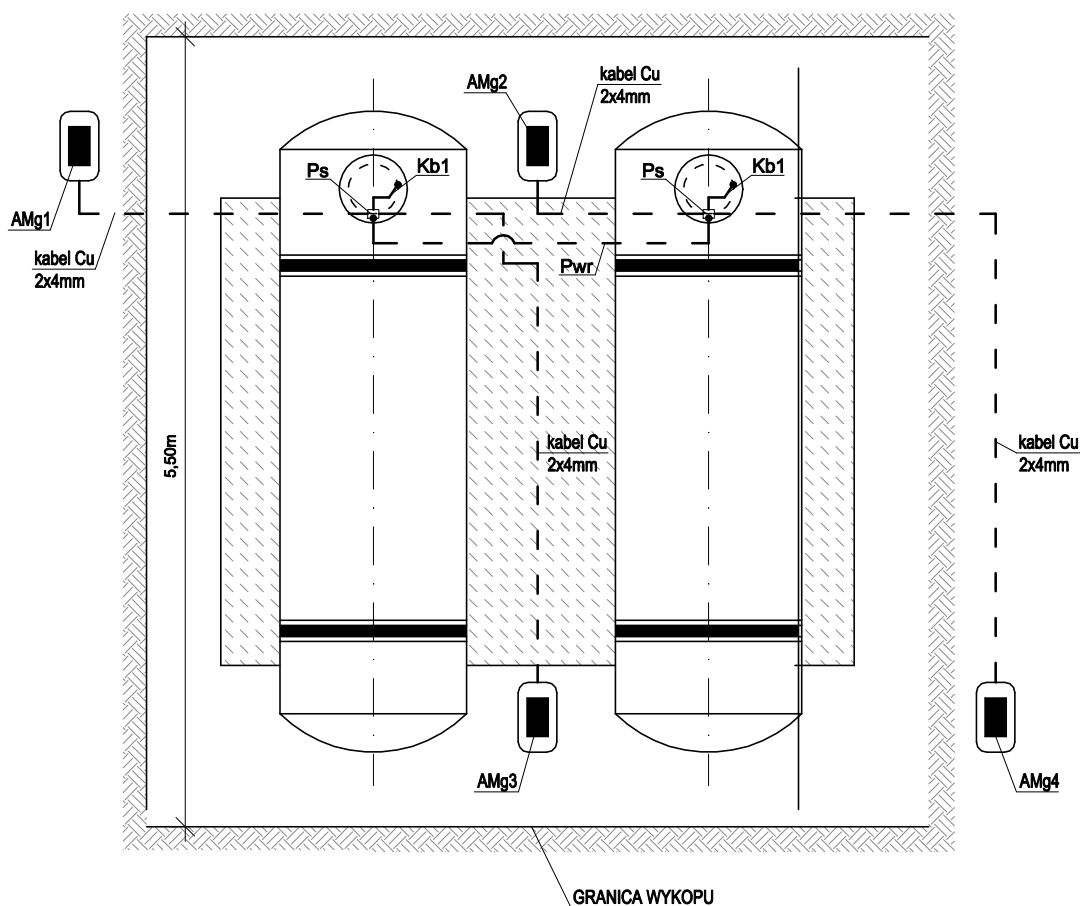

99-400 Łowicz, os. Dąbrowskiego 24  
 rwrprojekt@interia.pl tel. 694 948 230

BRANŻA:  
Sanitarna

SKALA  
-

DATA:  
marzec 2021

NR RYS. **6**